

INFORMATION

110-kV-Leitung Oberpullendorf – Rotenturm Baulose 1,2 und 3

Leistungsumfang:

Errichtung von 141 Masten und der erforderlichen Erschließungswege auf einer Länge von 42 km zwischen Oberpullendorf und Rotenturm


Beginn Vorleistungen: 22.04.2024

Baubeginn: 06.05.2024

Voraussichtliches Bauende: Ende 2026

Für etwaige Anliegen stehen Ihnen folgende Ansprechpersonen zur Verfügung:

Auftraggeber–Netz Burgenland:	Ombudsmann HEROWITSCH Manfred +43 5 7790 1354 manfred.herowitsch@netzburgenland.at	
Tecton Consult:	Örtliche Bauaufsicht HOLLERER Ulrich +43 664 501 00 76 hollerer@tecton-consult.at	
European Trans Energy GmbH:	Ausführende Firma PIRKER Günther +43 676 887 995 269 guenther.pirker@europten.com	

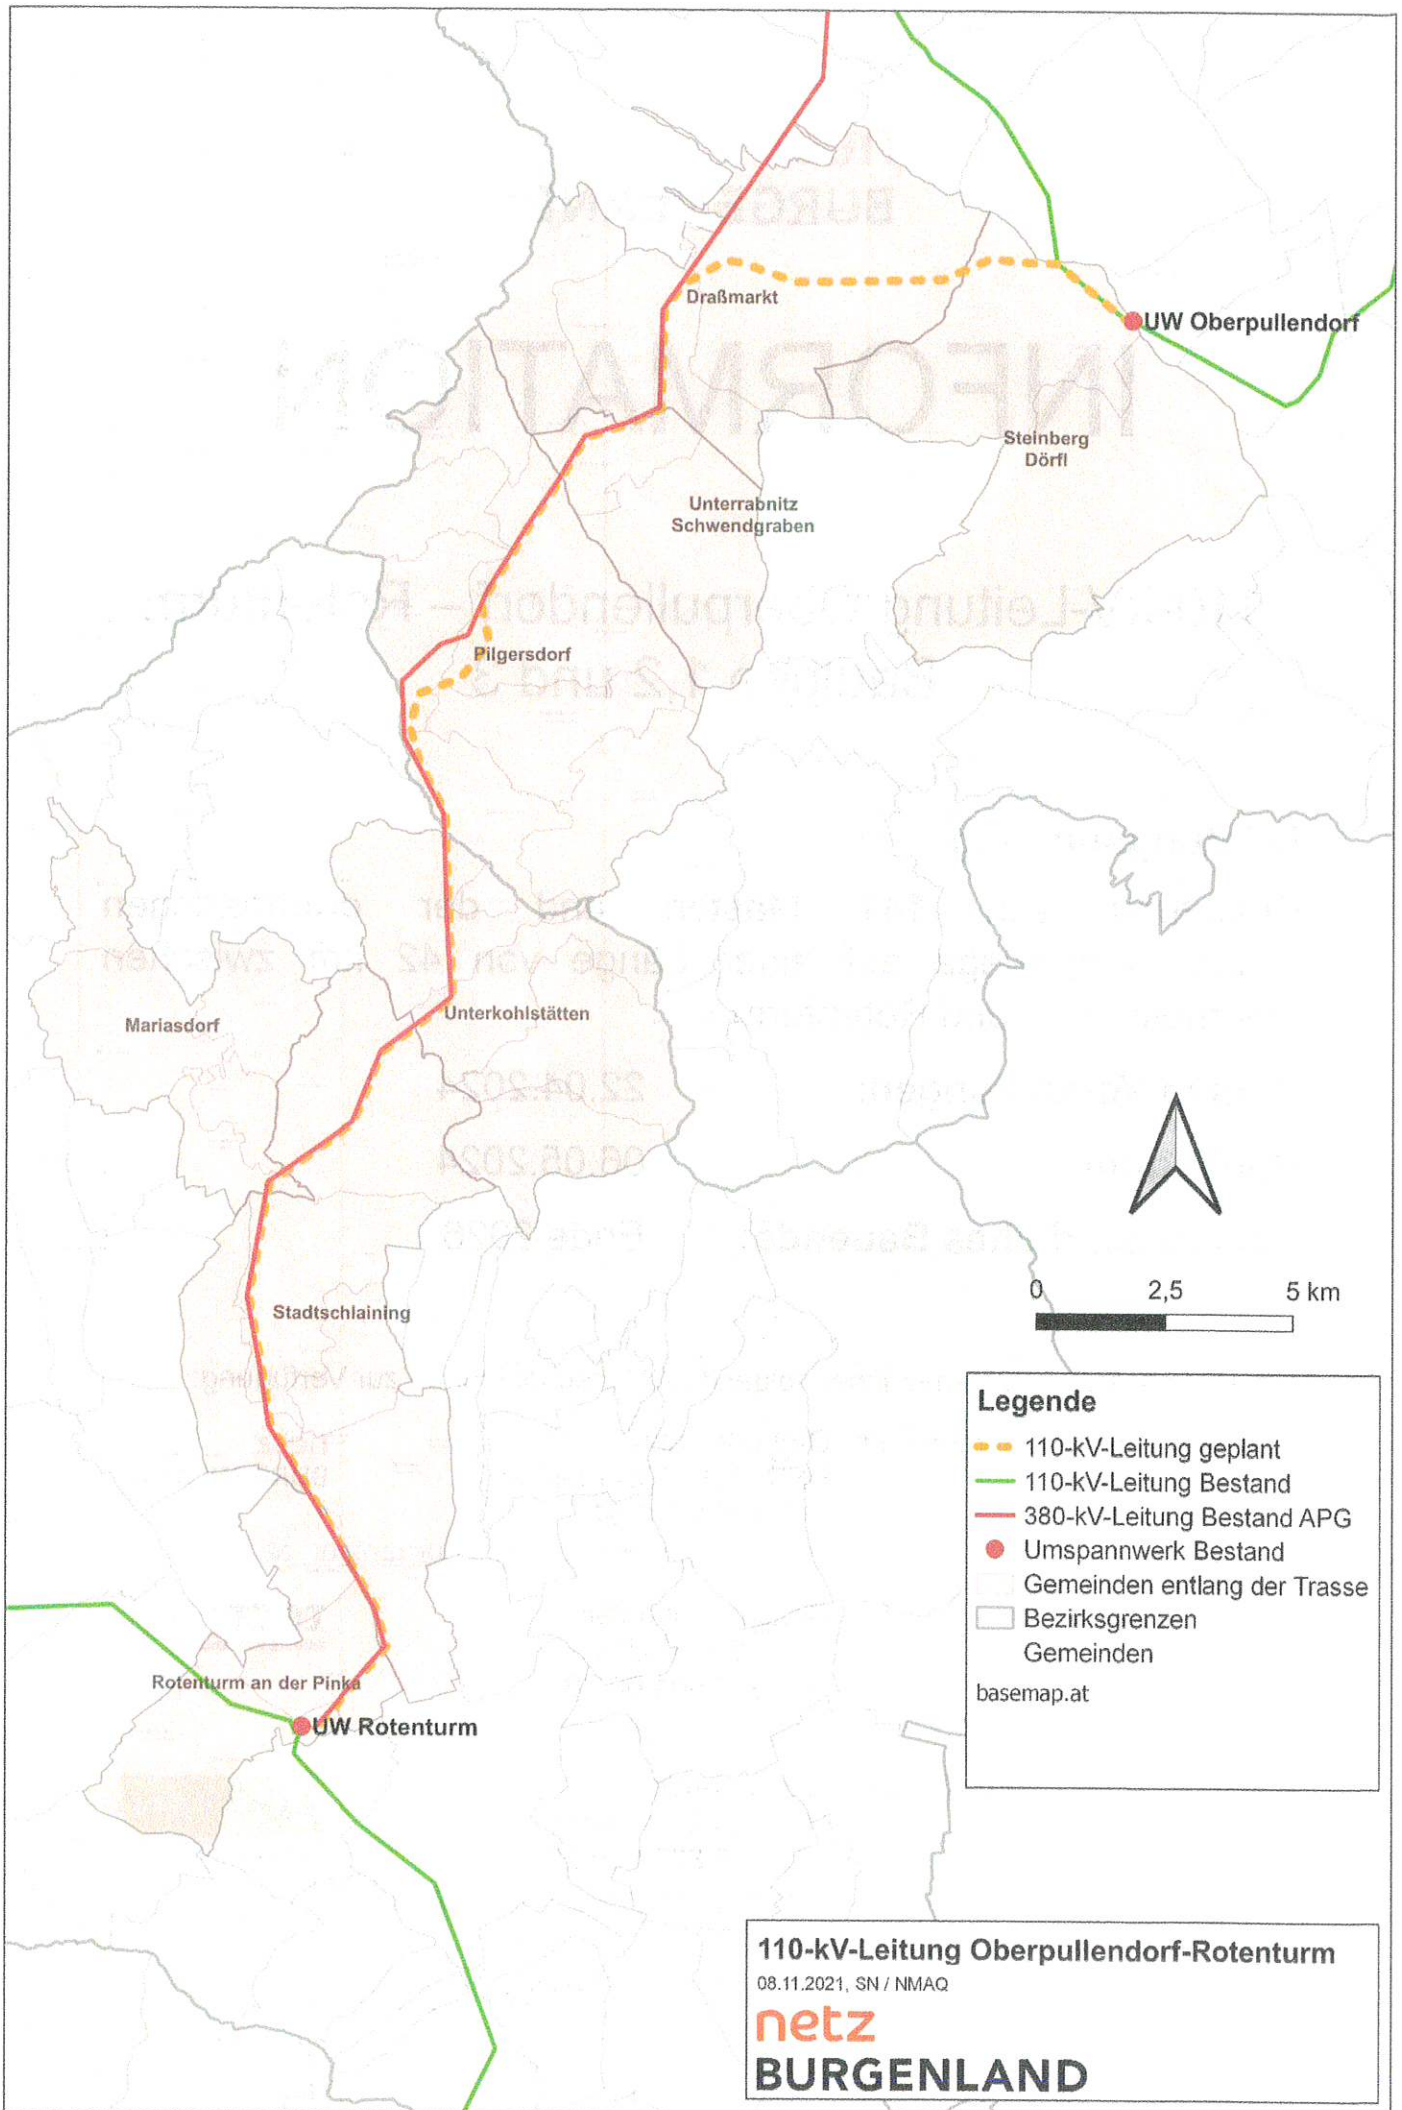

Legende

- 110-kV-Leitung geplant
- 110-kV-Leitung Bestand
- 380-kV-Leitung Bestand APG
- Umspannwerk Bestand
- Gemeinden entlang der Trasse
- Bezirksgrenzen
- Gemeinden

basemap.at

110-kV-Leitung Oberpullendorf-Rotenturm
 08.11.2021, SN / NMAQ

netz
BURGENLAND